

# 网络数采仪

## 用户手册

**SN-300YM-WIFI**

**Ver 1.0**



## 目录

第 1 章 产品简介 .....	3
1.1 产品概述 .....	3
1.2 功能特点 .....	3
1.3 主要参数 .....	3
1.4 产品选型 .....	3
1.5 产品外观 .....	4
1.6 使用拓扑图 .....	4
第 2 章 硬件连接 .....	5
2.1 设备安装前检查 .....	5
2.2 设备尺寸 .....	5
2.3 设备安装 .....	6
2.3.2 导轨卡扣安装（选配） .....	6
2.4 485 总线接口说明 .....	6
2.5 485 现场布线说明 .....	7
第 3 章 设备操作说明 .....	7
3.1 设备连接 .....	7
3.2 设备配置 .....	7
3.3 设备字典及实时数据选项说明 .....	9
3.3.1 设备字典 .....	9
3.4 导入导出功能 .....	12
第 4 章 常见问题及解决办法 .....	13

## 第 1 章 产品简介

### 1.1 产品概述

网络数采仪是一款数据采集设备，可通过 485 总线可将我公司所有的 RS485 型的变送器（温湿度、雨雪、风速风向等）接入采集器，最可连接 8 台 485 型设备，并通过 WIFI 将数据实时上传至我公司提供的免费云平台。用户可通过网页、微信公众号、手机 APP 实现对现场环境的智能监测。

设备支持蓝牙通讯技术，可通过手机“多功能参数配置”和设备连接快速且方便的配置参数。也可以读取实时值以及设备状态。

设备造型美观，体积小巧。方便安装，可选择多种安装方式。

### 1.2 功能特点

- 具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口，最多可接入 8 台 485 型设备，支持我公司所有类型的 485 变送器例如：风速、风向、土壤水分等变送器。
- 可通过手机蓝牙进行配置和读取实时值，方便快捷。
- 可自动识别 RS485 接口从设备是否工作正常。
- 自带 WIFI 上传，通过 WIFI 可将数据实时上传至我公司提供的免费云平台，可通过网页端、微信公众号、手机 APP 进行查看数据。
- 体积小、安装灵活，使用方便。
- 功能强大，可自由设置起始寄存器、读取寄存器个数以及功能码。

### 1.3 主要参数

供电	10~30V DC
功率	0.8W
变送器元件耐温及湿度	-40°C~+80°C, 0%RH~95%RH (非结露)
485 通讯距离	最大 2000m
输出信号	WIFI
上传数据间隔	默认 30s (1s~60000s 可设)
配置方式	蓝牙配置
WIFI 无线	采用标准 WIFI 无线 (2.4GHz)
WIFI 通信参数	支持 802.11b/g/n 无线标准
WIFI 加密性能	支持 WPA/WPA2 认证 AES 加密方式

### 1.4 产品选型

SN-		公司代号
-----	--	------

	300YM-		数采仪外壳
		WIFI-	上传方式

## 1.5 产品外观



## 1.6 使用拓扑图



## 第 2 章 硬件连接



### 2.1 设备安装前检查

设备清单：

- 网络数采仪设备 1 台
- 膨胀螺丝一包
- 产品合格证
- 12V 电源适配器
- 固定片一个

### 2.2 设备尺寸

尺寸：78\*61.8\*28.5 (mm) 485 线长：60cm 电源线长：30cm

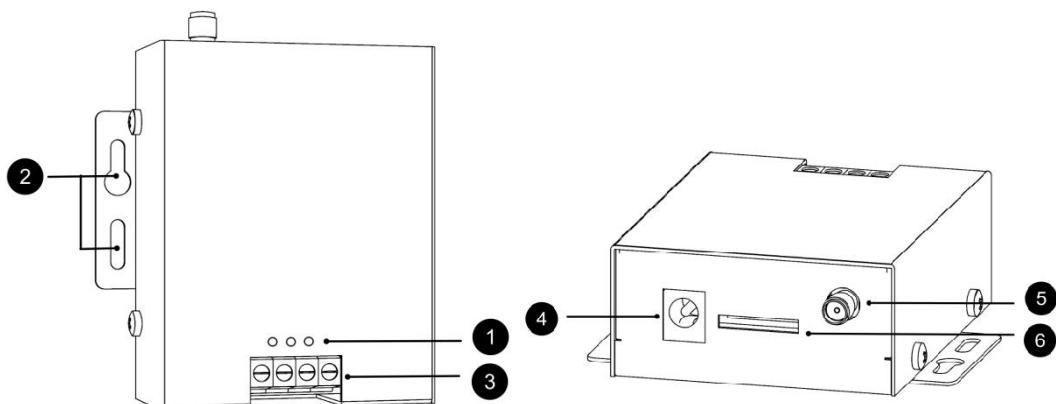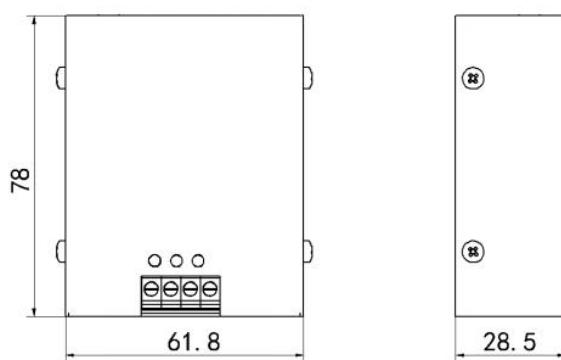

序号	名称	内容
①	指示灯	Pow: 电源指示灯，指示灯常亮代表已经供电 Run: 运行灯，指示灯闪烁代表正在运行 Link: 连接灯，指示灯闪烁代表设备未连接服务器 指示灯常亮代表设备已连接服务器
②	固定片安装孔	设备安装可以选择葫芦孔以及长圆孔进行安装
③	485 主站	VCC: 电源输出（电压与供电电压一致） GND: 电源负

		A+: 485A B-: 485B
④	供电插孔	DC 5.5*2.1 规格 (供电电压可 10-30V DC) 默认使用配件电源适配器插入供电

### 包装内容

名称	数量	备注
主设备	1	
产品合格证、保修卡	1	
膨胀螺丝包	1	(含 2 个自攻螺丝及 2 个膨胀塞)
12V 电源适配器	1	
设备固定片	1	(含 2 个十字沉头螺钉)

## 2.3 设备安装

### 2.3.1 壁挂安装



### 2.3.2 导轨卡扣安装 (选配)

用附送螺钉将卡扣安装到设备上之后，直接将设备卡到导轨上即可



## 2.4 485 总线接口说明

485 总线信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

	端子	说明
电 源	VCC	电源正
	GND	电源负
通 信	A+	485-A
	B -	485-B

## 2.5 485 现场布线说明

多个 485 型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485 设备现场接线手册》。

# 第 3 章 设备操作说明

## 3.1 设备连接

3.1.1 根据需要采集数据的设备 485 线的对应关系连接至网络数采仪。（线色对应及布线详见 2.4、2.5）

3.1.2 将设备接入电源，供电范围 10-30V 即可。

## 3.2 设备配置

3.2.1 下载配置工具，使用 QQ 扫描二维码（仅限安卓手机），点击普通下载，即可安装（或者可直接联系我公司工作人员）。



2) 打开已经安装好的 APP，选择蓝牙配置选项，点击按钮“连接蓝牙设备”。（图 1、2）


**【注意】**如果设备未开启蓝牙功能，请先到设置中启用蓝牙功能。



(图 1)




(图 2)

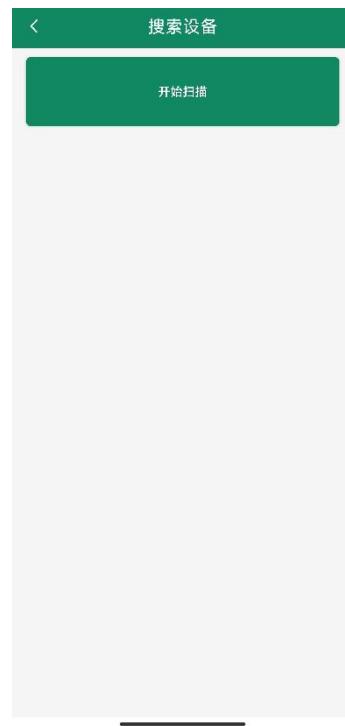

(图 3)



(图 4)

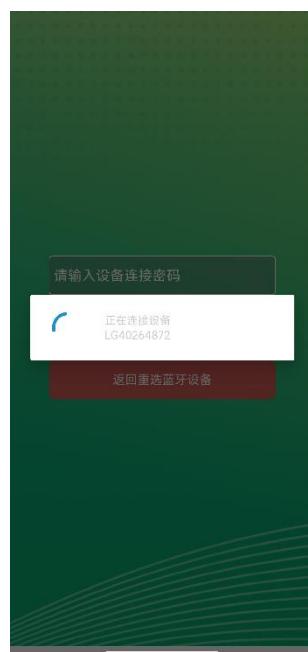

(图 5)



(图 6)


- 3) 点击如图 3 所示按钮“开始扫描”，软件扫描蓝牙设备并将扫描到的蓝牙设备在按钮下方列出。（图 3）
- 4) 点击需要配置的蓝牙设备（设备默认为 WIFIYM+地址码）进入连接设备过程（图 4）。
- 5) 如图 5 所示，连接设备成功后需要在文本框内输入设备连接密码（默认 12345678），输入后点击“确认”按钮进入参数配置，如果选择设备错误，可以点

击“返回重选蓝牙设备”，返回到图 4 所示页面重新选择需要连接的设备。

6) 底部选择实时数据，然后点击“读取实时数据”，等待提示读取成功后，即可看到当前读取到的设备实时数据。

7) 底部选择基础参数，然后根据需要读取的字典，点击对应字典前面的复选框进行选中。点击“召唤参数”，等待提示读取成功后，即可看到当前读取到的参数值。同理需要更改参数时，首先根据需要读取的字典，点击对应字典前面的复选框进行选中。点击字典后面的文本框，在弹出的文本框或者下拉框中输入或选择需要修改的内容，然后点击确认。最后点击“下发参数”，等待提示下发成功后重新点击读取查看是否修改成功。

8) 点击参数配置页面的“重启设备”，根据提示即可重启当前设备。

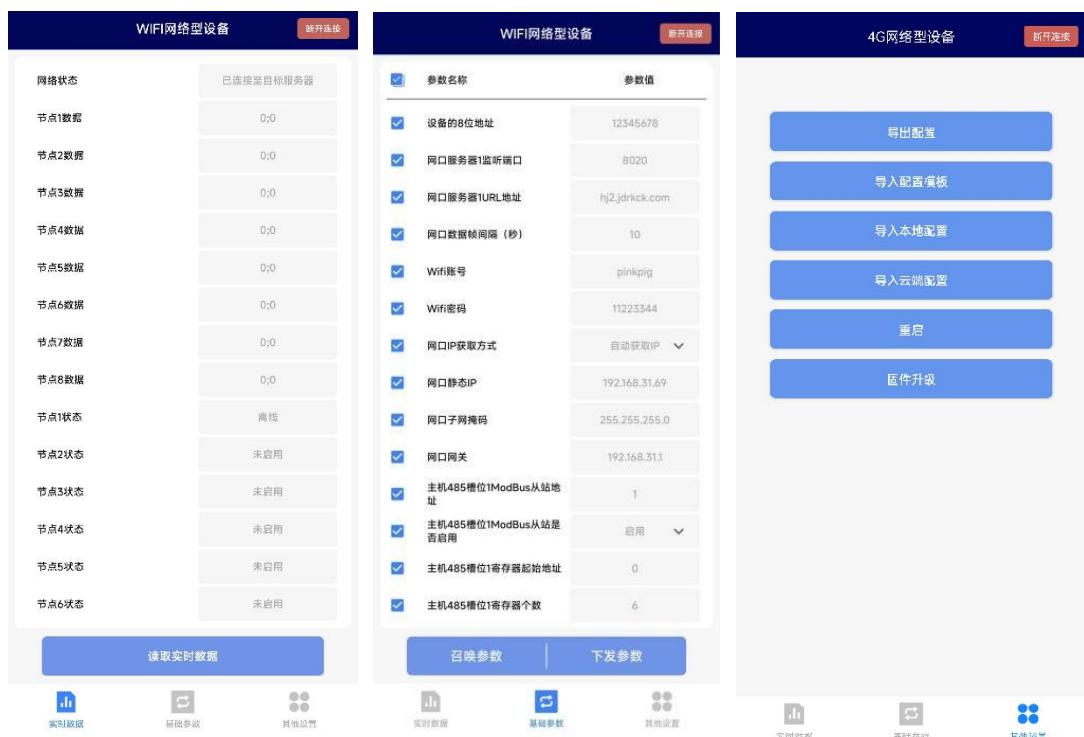

### 3.3 设备字典及实时数据选项说明

#### 3.3.1 设备字典

<input checked="" type="checkbox"/> 设备的8位地址	12345678
<input checked="" type="checkbox"/> 网口服务器1监听端口	8020
<input checked="" type="checkbox"/> 网口服务器1URL地址	hj2.jdrkck.com
<input checked="" type="checkbox"/> 网口数据帧间隔（秒）	10
<input checked="" type="checkbox"/> WiFi账号	pinkpig
<input checked="" type="checkbox"/> WiFi密码	11223344
<input checked="" type="checkbox"/> 网口IP获取方式	自动获取IP
<input checked="" type="checkbox"/> 网口静态IP	192.168.31.69
<input checked="" type="checkbox"/> 网口子网掩码	255.255.255.0
<input checked="" type="checkbox"/> 网口网关	192.168.31.1
<input checked="" type="checkbox"/> 主机485槽位1ModBus从站地址	1
<input checked="" type="checkbox"/> 主机485槽位1ModBus从站是否启用	启用
<input checked="" type="checkbox"/> 主机485槽位1寄存器起始地址	0
<input checked="" type="checkbox"/> 主机485槽位1寄存器个数	6
<input checked="" type="checkbox"/> 主机485槽位1功能码	3
<input checked="" type="checkbox"/> 485通道1数据类型	温湿度类型
<input checked="" type="checkbox"/> 485轮询间隔	300
<input checked="" type="checkbox"/> 485超时时间	1000
<input checked="" type="checkbox"/> 串口0波特率	4800
<input checked="" type="checkbox"/> 串口0奇偶校验方式	无校验
<input checked="" type="checkbox"/> 设备程序版本	V4.0
<input checked="" type="checkbox"/> 操作密码	12345678
<input checked="" type="checkbox"/> 首次网络数据上传延时时间（秒）	0
<input checked="" type="checkbox"/> MAC地址	94:C9:60:46:0A:A0

■ **设备的 8 位地址:** 为设备唯一的地址，软件监控平台就是根据此地址来区分不同的设备。（不可修改）

■ **网口数据帧间隔（秒）:** 设备主动上送数据的间隔时间，本时间即为数据采集器更新的时间，若用户对数据的更新时间相应要求较高，则可将此时间设短，若用户想减少网络负荷，则可将本时间设长，本时间范围是 1~60000s。若设置为 30s，即设备每隔 30s 上送一次数据。（默认：10s）

■ **网口服务器 1 URL 地址:** 此处填写监控平台所在的服务器的公网 IP 地址，若监控平台启用了域名解析服务，则此处可填写对应的服务器域名。

■ **网口服务器 1 监听端口:** 监控平台的网络监听端口。应与监控平台的网络监听端口一致。（默认：8020）

■ **WIFI 账号:** 用户需要连接的 WIFI 的 SSID。需到现场或提前根据真实使用的 SSID 进行填写。

■ **WIFI 密码:** 用户连接的 WIFI 的密码

■ **网口 IP 获取方式:** 若选择“静态 IP”方式，则设备的静态 IP 地址、子网掩码、网关地址，都需要手动配置；若选择“自动获取 IP”功能（设备直接连接电脑时不可以给设备设置动态 IP），只需要设置“自动获取 IP”模式即可，此时设备会从上一级网络设备自动获取 IP 地址。

■ **网口静态 IP、子网掩码、网关地址:** IP 获取方式设置为“静态 IP”时，需要手动设置。

■ **主机 485 槽位 1-8 ModBus 从站地址:** 为 485 总站下接的变送器的地址。比如 485 总线下接了 3 台 485 型变送器，且地址分别为 1、2、3，则需要在通道 1 地址上填写 1，通道 2 地址上填写 2，通道 3 地址上填写 3；若三台 485 型变送器地址为 15、18、20，则在通道 1 地址上填写 15，通道 2 地址上填写 18，通道

3 地址上填写 20。

■ **主机 485 槽位 1-8 ModBus 是否启用:** 选择“禁用”或“启用”来决定此槽位是否启用。

■ **主机 485 槽位 1-8 寄存器起始地址、寄存器个数:** 当 ModBus 设备类型选择通用采集器时，则监控主机会根据寄存器起始地址和寄存器个数两个参数来轮询 ModBus 从站。

【注意】数据类型为“常规设备”时，不可修改次字典参数

■ **主机 485 槽位 1-8 功能码:** 可设置 485 问询的功能码，03 或者 04 功能码。

■ **主机 485 通道 1-8 数据类型:** 选择设备上传数据的类型。大端表示高位在前低位在后，小端相反。（默认：温湿度设备）

■ **485 轮询间隔:** 每一帧 485 问询帧与下一帧的时间间隔。（默认 200ms）

■ **485 超时时间:** 485 问询帧发出后，设备没有回复，多久后问询下一帧。（默认 1000ms）

■ **串口 0 波特率:** 为数据采集器与 485 变送器通信的波特率。2400~115200 可选择。

■ **串口 0 奇偶校验方式:** 选择奇偶校验模式。（默认“无校验”）


■ **首次网络数据上传延时时间（秒）:** 设备供电并成功连接至平台后，经过此时间间隔后上传第一帧数据。

■ **设备程序版本:** 当前设备内程序的版本。

■ **操作密码:** 数据采集器进行配置时密码，8 位密码（纯数字），可修改。（默认：12345678）

■ **MAC 地址:** 当前设备的物理地址。

### 3.3.2 实时数据

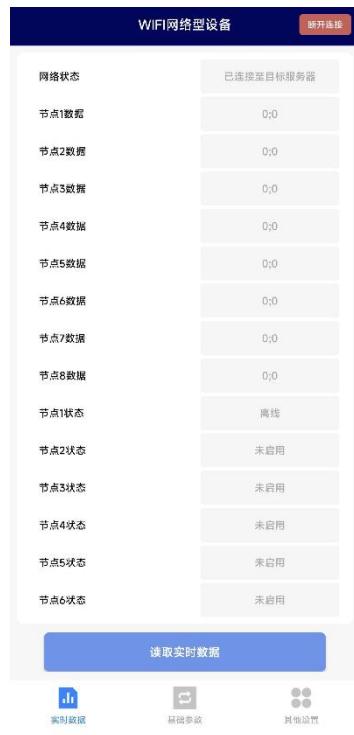

● **节点 1-8：**连接的 485 设备的数据，其中主机 485 槽位 1-8 分别与节点 1-8 对应。

● **节点 1-8 在线状态：**节点条目前面绿点代表设备在线，灰点代表设备离线，槽位 1-8 连接的 485 设备是否通讯正常。

### 3.4 导入导出功能



● **导出配置：**勾选所需要导出的参数，可以生成一个.txt 的配置文件，保存

在手机内。

- **导入配置：**选择“配置文件”，可以将需要的参数导入到相应的字典内。

## 第 4 章 常见问题及解决办法

1、问：平台设备在线，查看数据为零？

- 答：①检查设备接线是否出现未连接、接线松动、接错线等问题。  
②检查参数是否配置错误，如 485 地址错误、读错寄存器等问题。  
③检查是否被采集设备损坏、协议与我公司设备不同。

2、问：平台设备离线？

- 答：①检查云平台是否开错节点。  
②检查 WIFI 是否不能成功连入网络。  
③检查是否未能成功连接至 WIFI。

3、问：配置软件使用失败？

- 答：①手机的蓝牙功能没有打开。  
②手机通过蓝牙连接设备失败。